

КМ-30.37.50-В4-5-ЛВ

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам инв.

Подп. и дата

Изм. № подл.

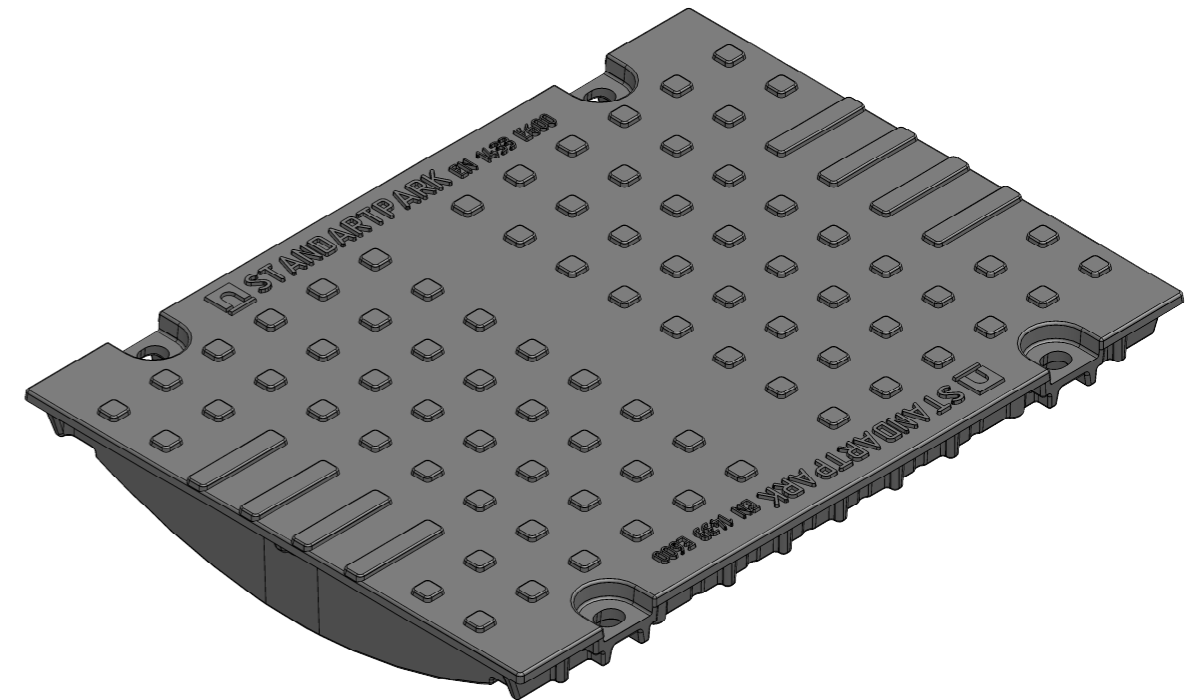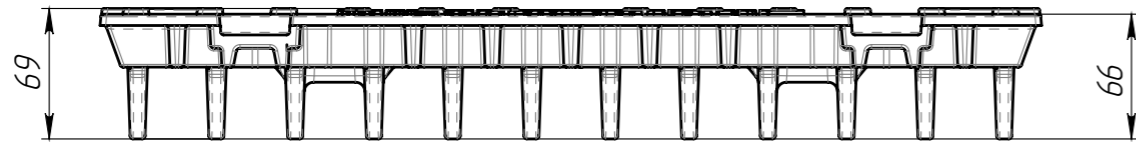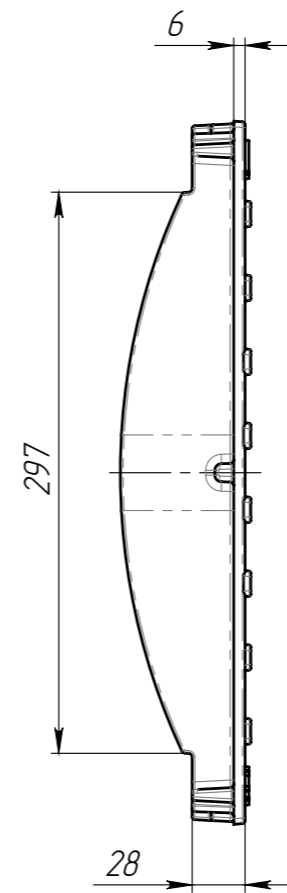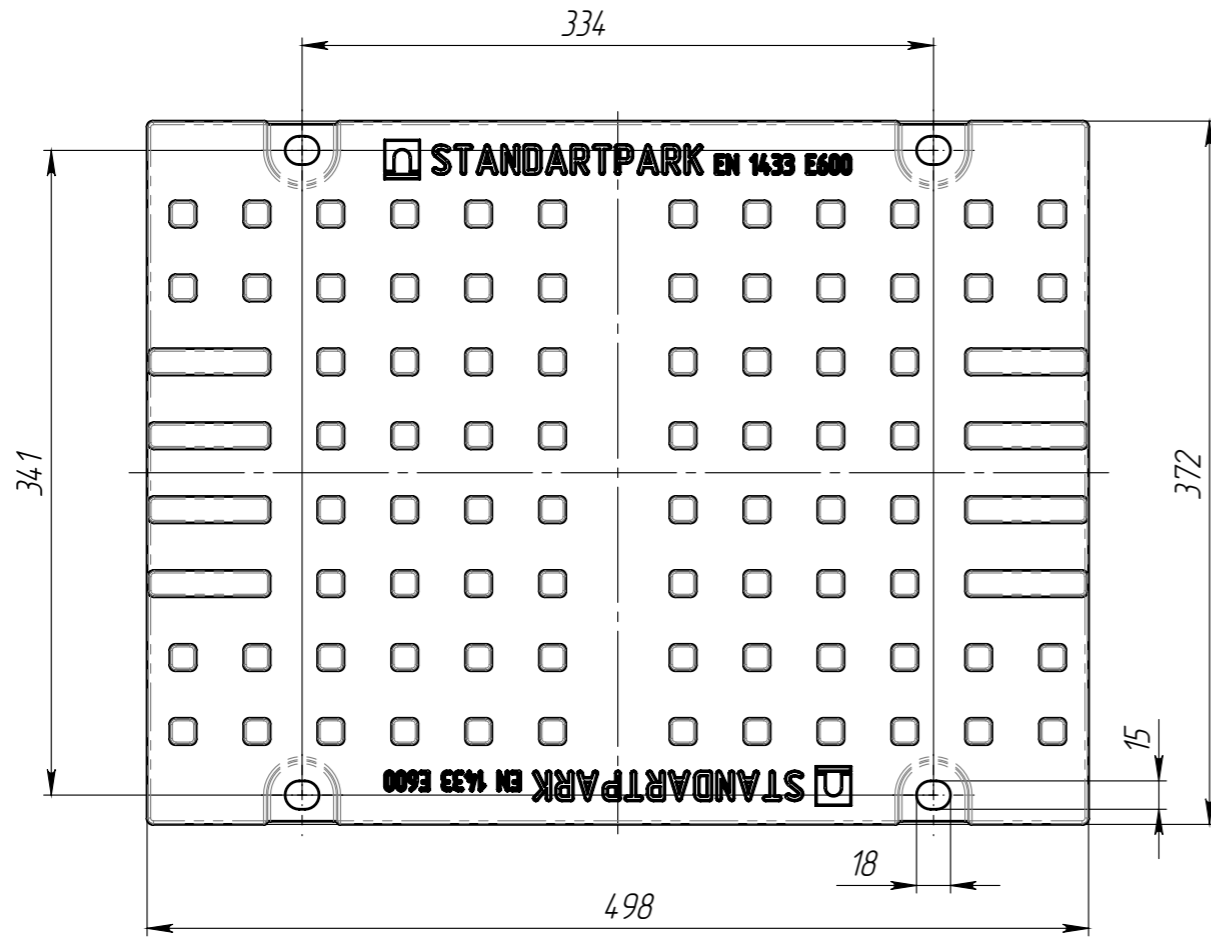

Согласно ГОСТ 26645-85 для отливки от 10 до 40 кг 9 класса точности отклонение от массы может составлять до 8%

					Арт. 17505			
					КМ-30.37.50-В4-5-ЛВ			
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Крышка инсталляционная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Савула Д.А.		22.07.16			22.94	1:4
Пров.		Титов Д.П.						
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.					В4 50 ГОСТ 7293-85			
Утв.		Седова Е.А.						