
Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 2 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

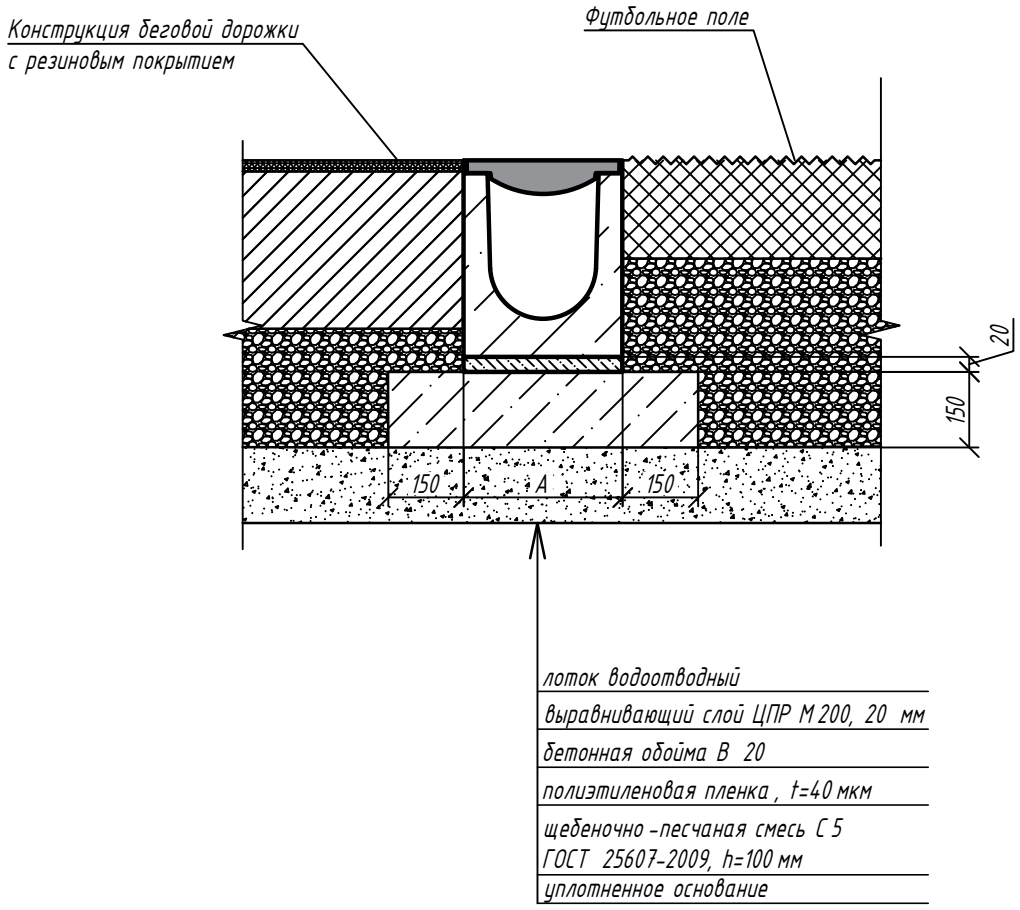

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 2 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 3 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

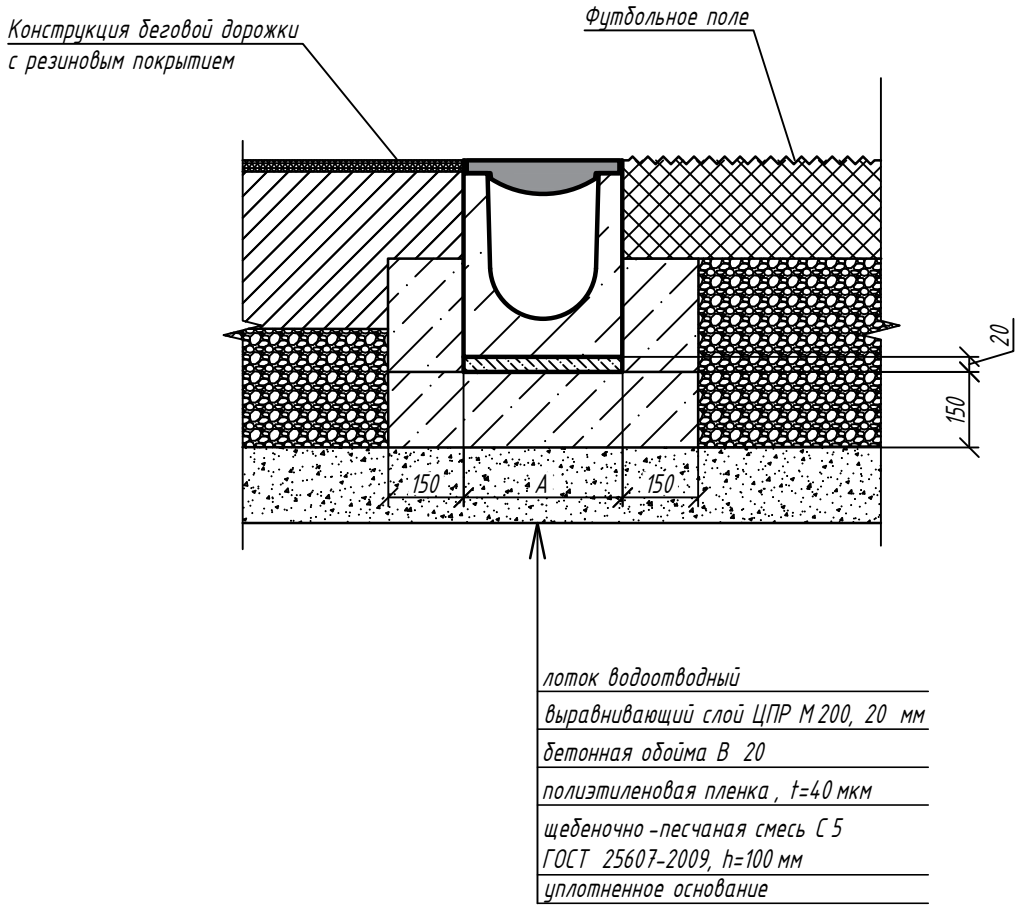

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков


Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 3 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

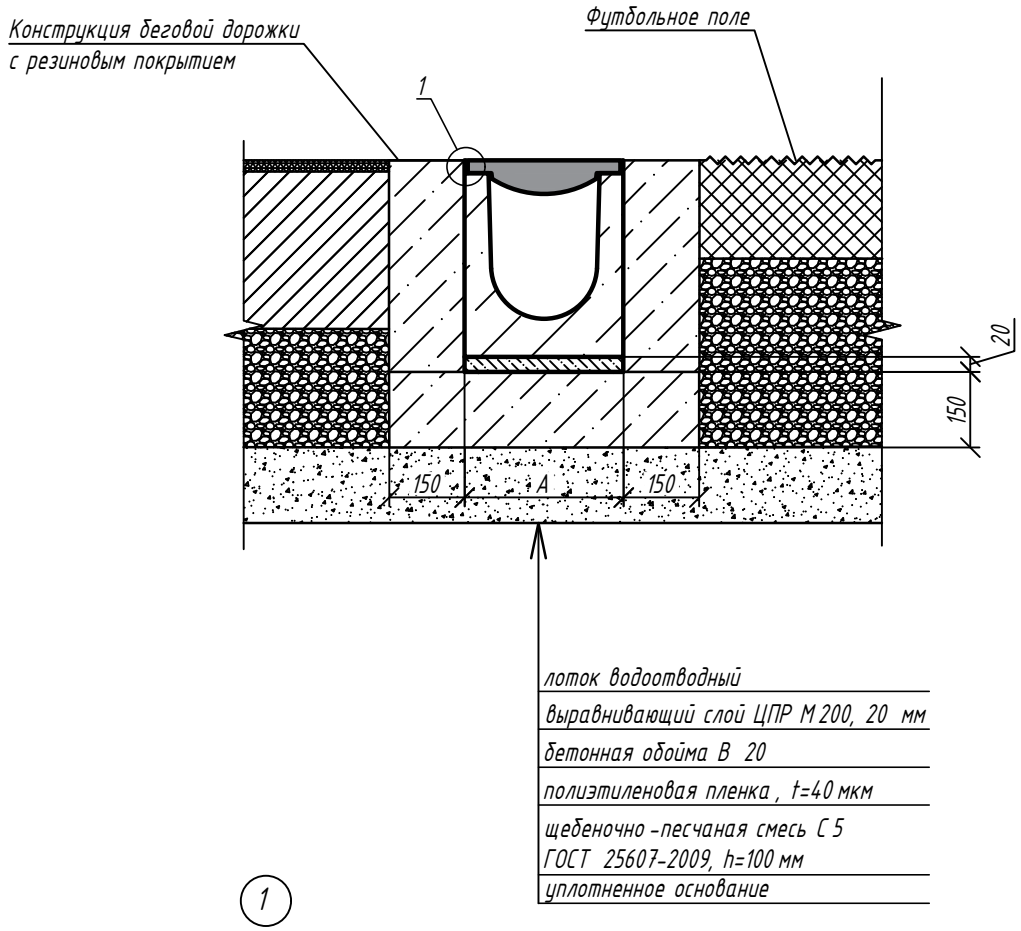

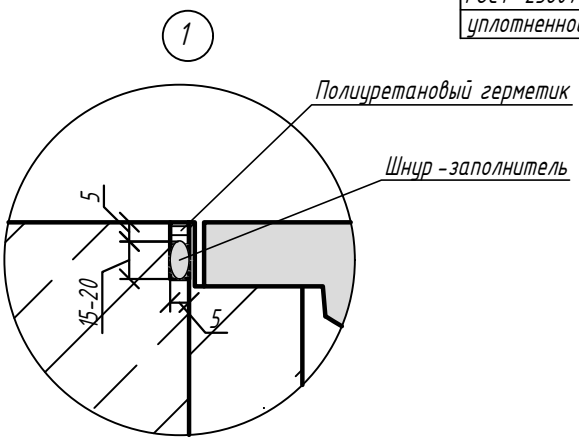

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков
Разработал		Дьякова				Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250
Проверил		Лаврентьева				
Утвердил		Романенко				
Согласовал		Сметанин				

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4