

РП-100.100-С4

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам.инв.


Подп. и дата

Изм. № подл.

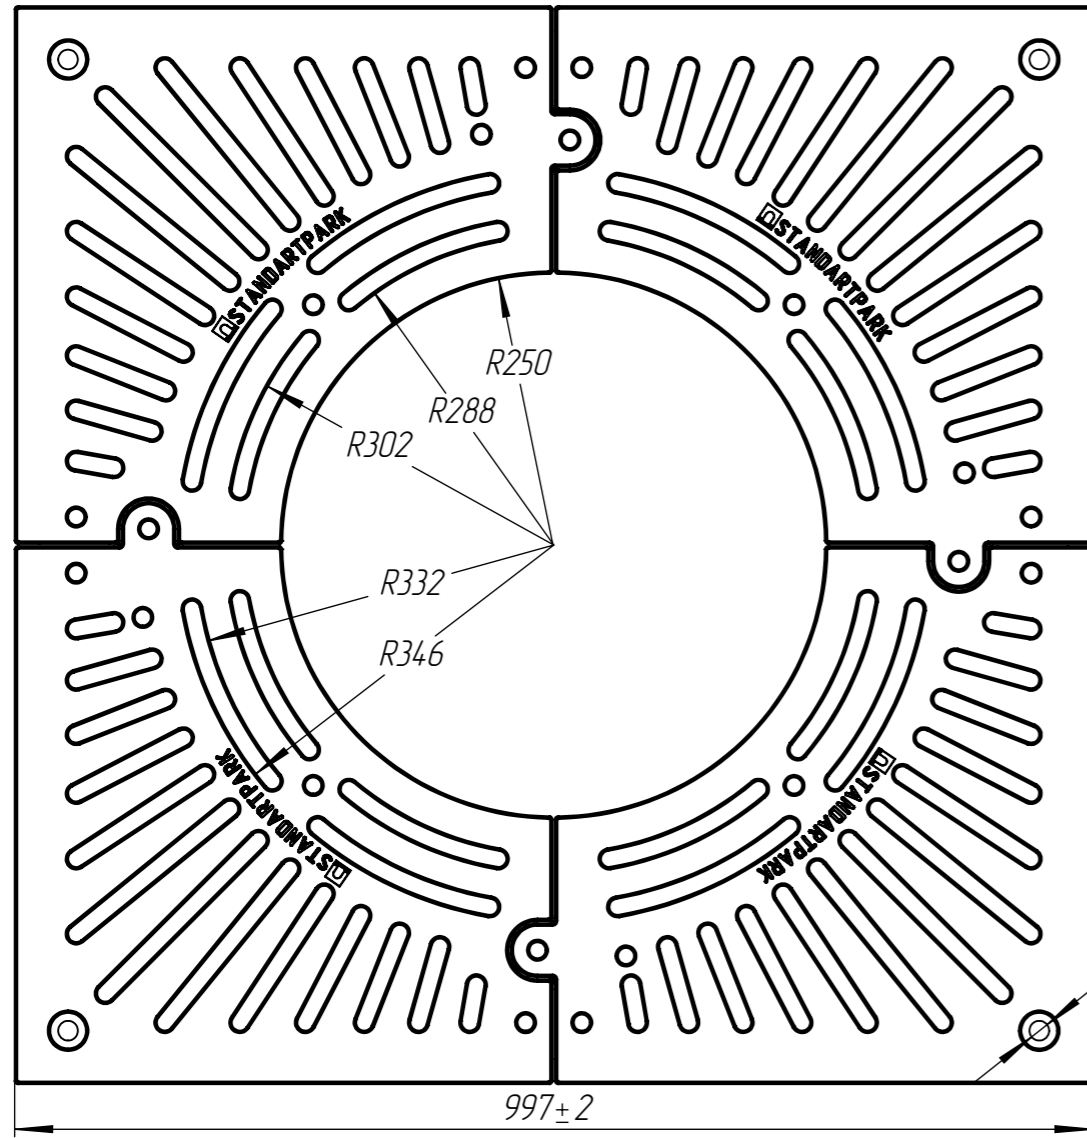

Ø 18

25±2

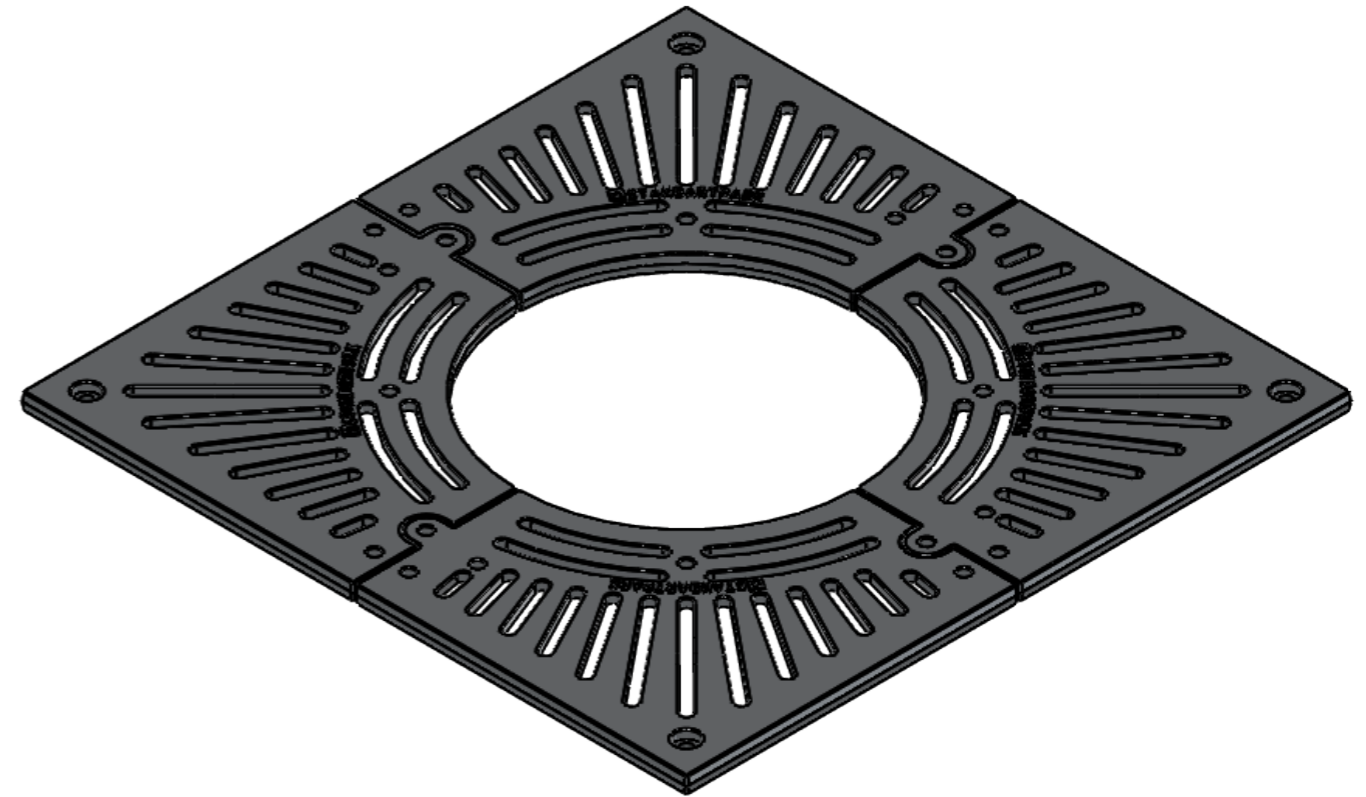

Согласно ГОСТ 26645-85 для отливки 9 класса точности отклонение от фактической массы от номинальной может составлять до 8%

					РП-100.100-С4			Арт. 37000
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка приствольная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Денисова Н.А.		12.02.19			70.93	1:7
Проб.		Филин А.В.						
Т. контр		Филин А.В.				Лист	Листов 1	
Н. контр		Тюрина М.В.			Чугун СЧ20 ГОСТ 14.12-85			
Утв.		Камышников О.А.						