
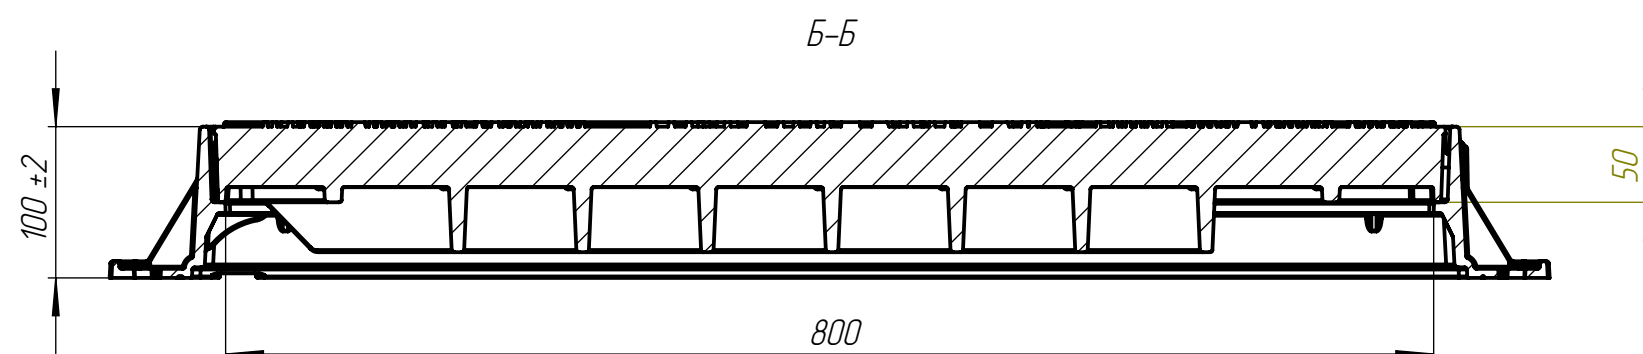
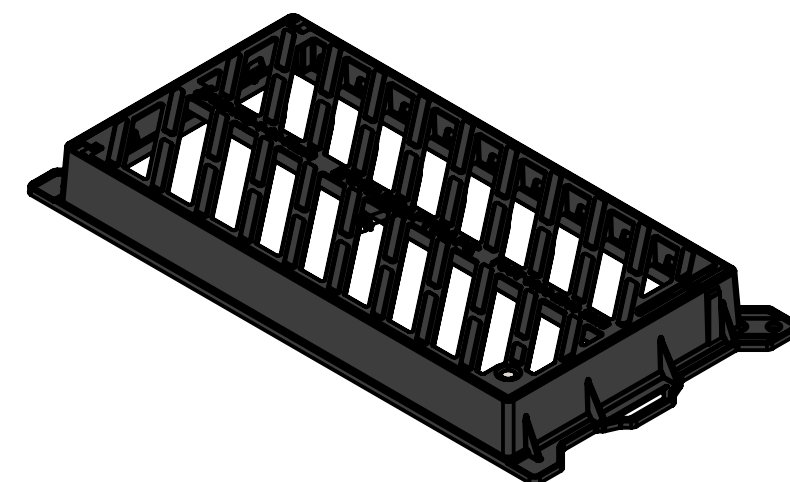
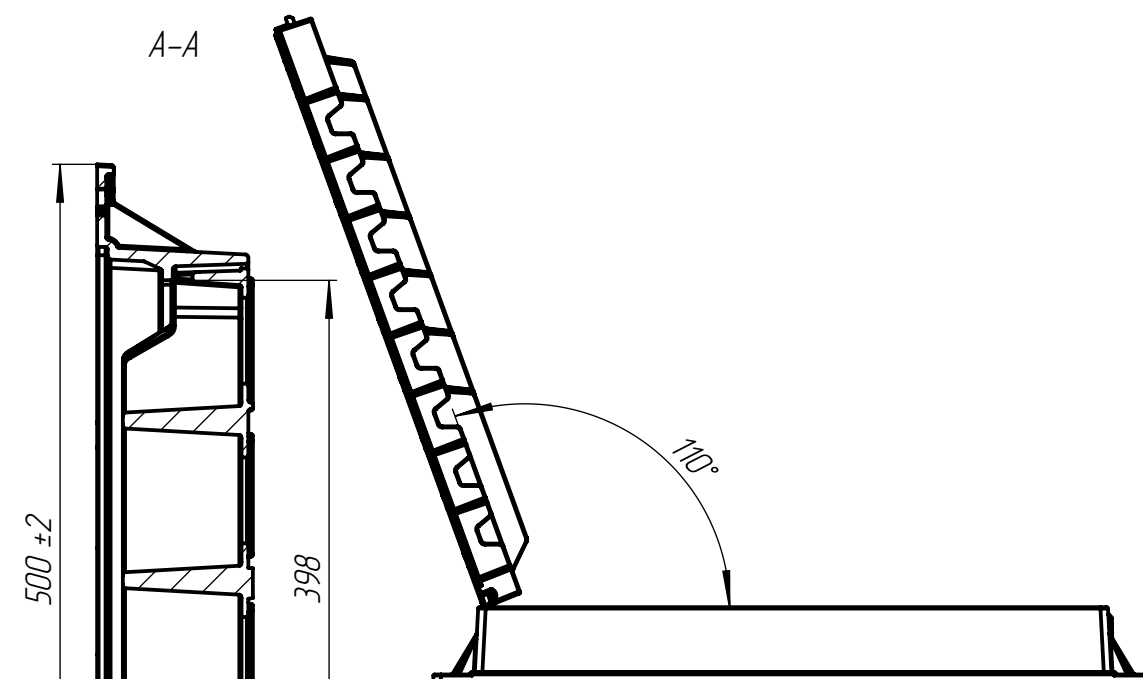


0000-0508-B450-10-9550-0070267

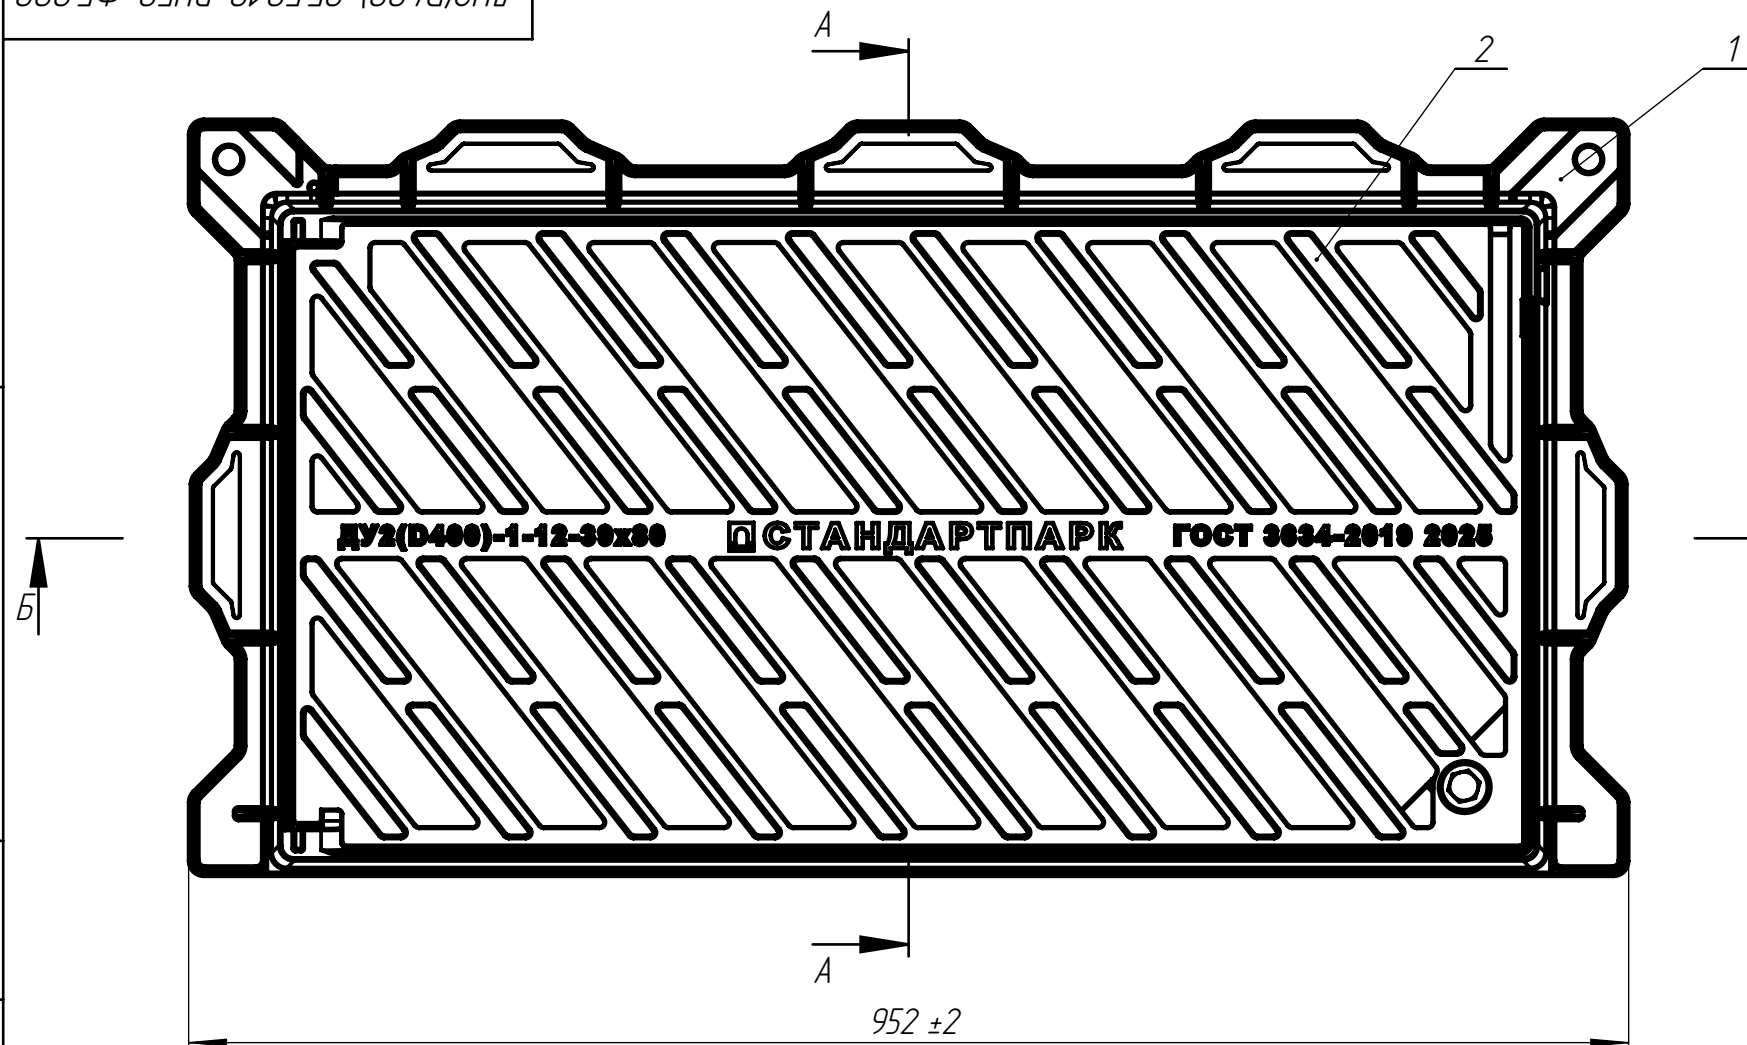

Поз. 1 – корпус (вес 19,95кг)

Поз. 2 – крышка (вес 34,3кг)

1. Согласно ГОСТ 3634-2019 для отливки от 10 до 40 кг 9 класса точности отклонения от массы может составлять до 8%.
2. Площадь щелей решетки составляет 0.1463 м.кв

					Апр. 353510/10-54 ДУ2(Д400)-95.50.10-В450-Ф5.000
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Дождеприемник Д400 Лист Масса Масштаб 54.34 1:5 Лист Листов 1
Разраб.	Денисова				
Проб.	Денисова				
Чертил	Вернигора		26.03.25		
Н. контр					
Утв.	Камышников				

Копировал

Формат А3