
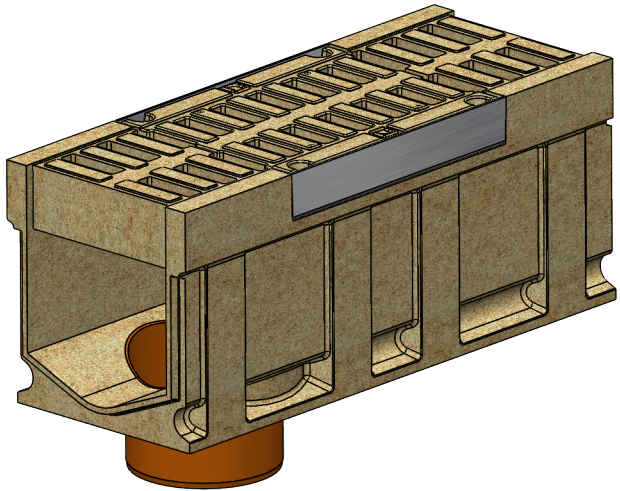
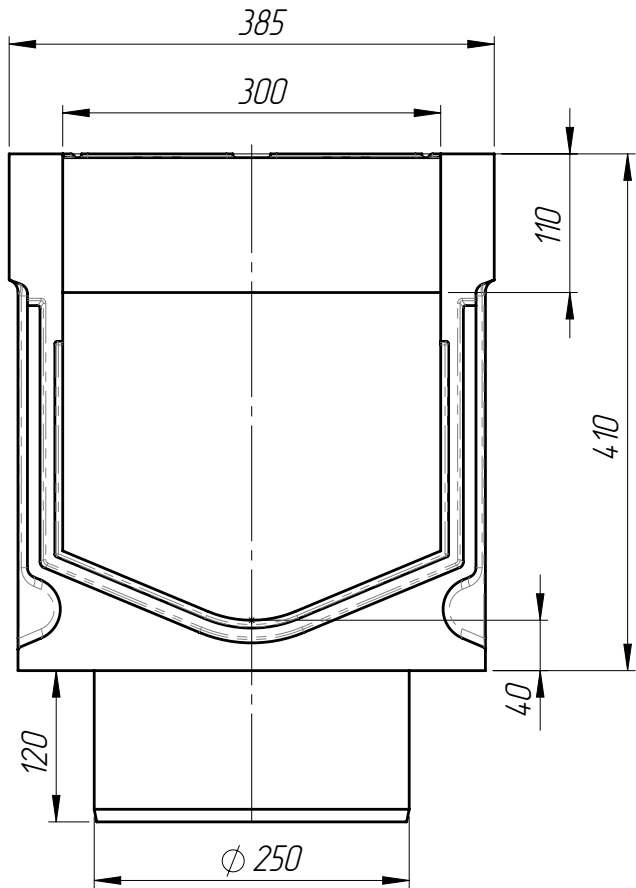
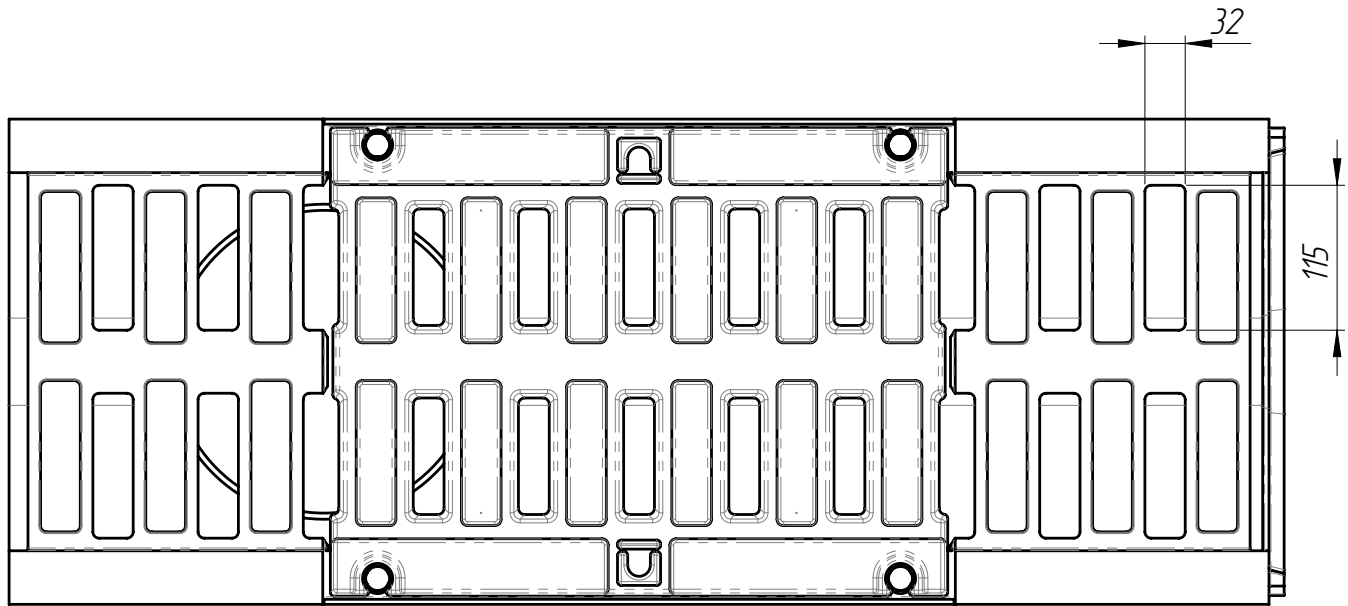


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам инв.	Подп. и дата	Инд. № подл.

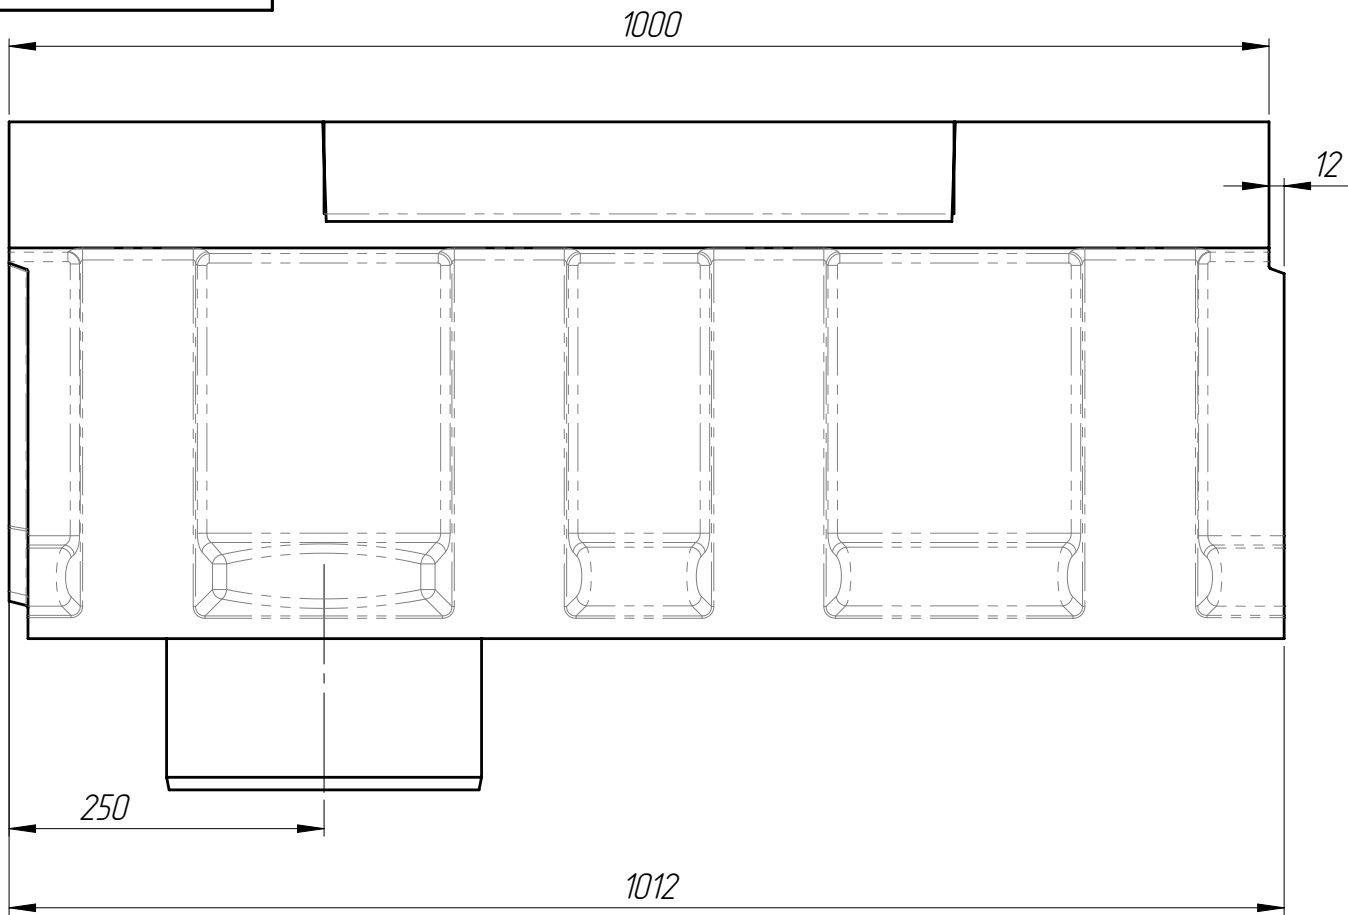

1. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%
2. Решетка: РВ-30.39.50-П-Щ5-БМВ (арт.4 7П5Щ)
3. Крепеж для решетки:
- Болт М12х70 DIN 933 (или Болт М12х70 ГОСТ 7798) – 4 шт
- Гайка М12 DIN 557 квадрат – 4 шт
- Шайба 12 ГОСТ 11371-78 – 4 шт

					БМВ-30.39.41-ПР-ПВ-Щ4				Арт. 077944709П
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Блок монолитный водоотводный ревизионный с вертикальным выпуском	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.							122.69	1:6	
Пров.						Лист 1	Листов 1		
Т. контр									
Н. контр					Полимербетон				
Утв.									