
Схема установки полимербетонного U-образного лотка с бетонной обоймой тип 2 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

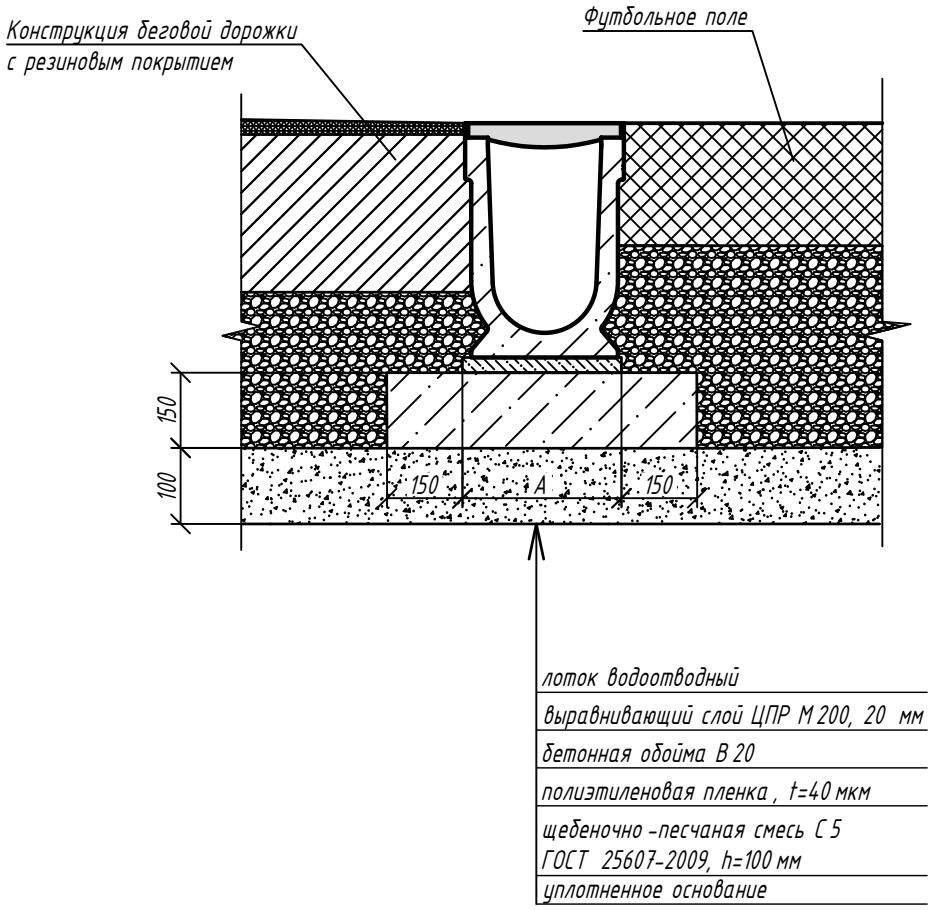

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки полимербетонного U-образного лотка с бетонной обоймой тип 2 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

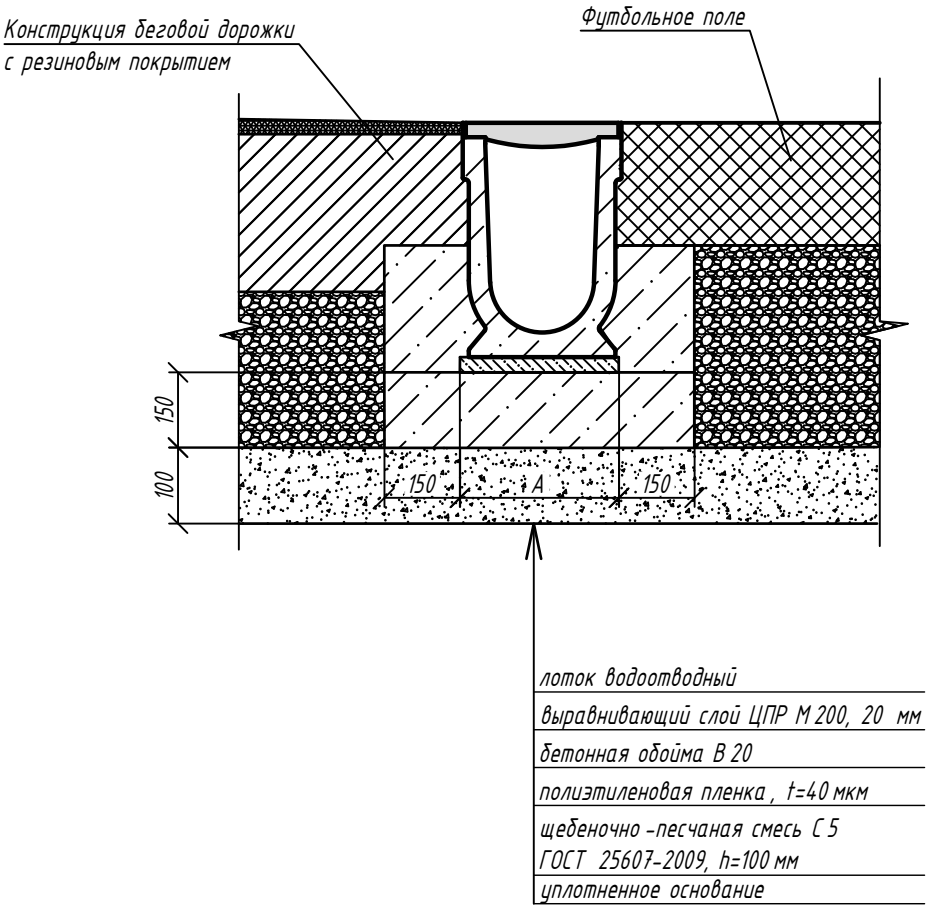

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного U-образного лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

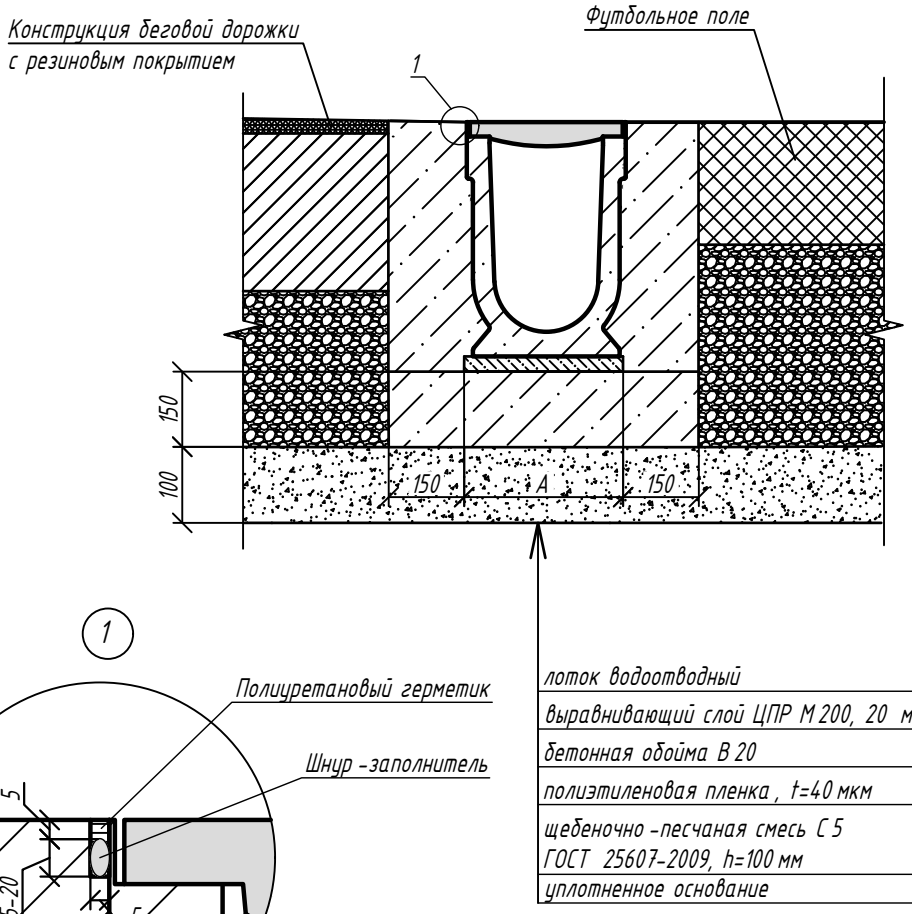

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема установки водоотводных лотков

Разработал	Дьякова	
Проверил	Лаврентьева	
Утвердил	Романенко	
Согласовал	Сметанин	

Схема установки полимербетонного U-образного лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4