
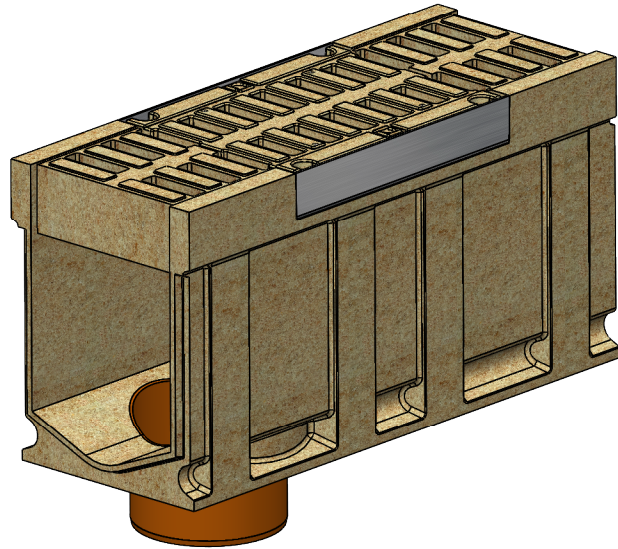
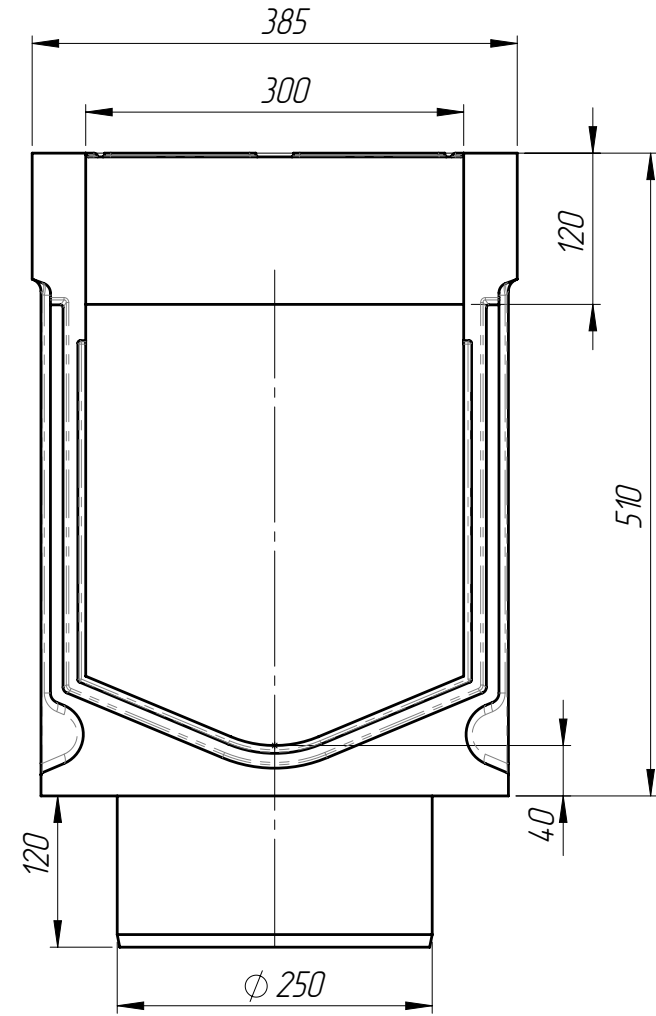
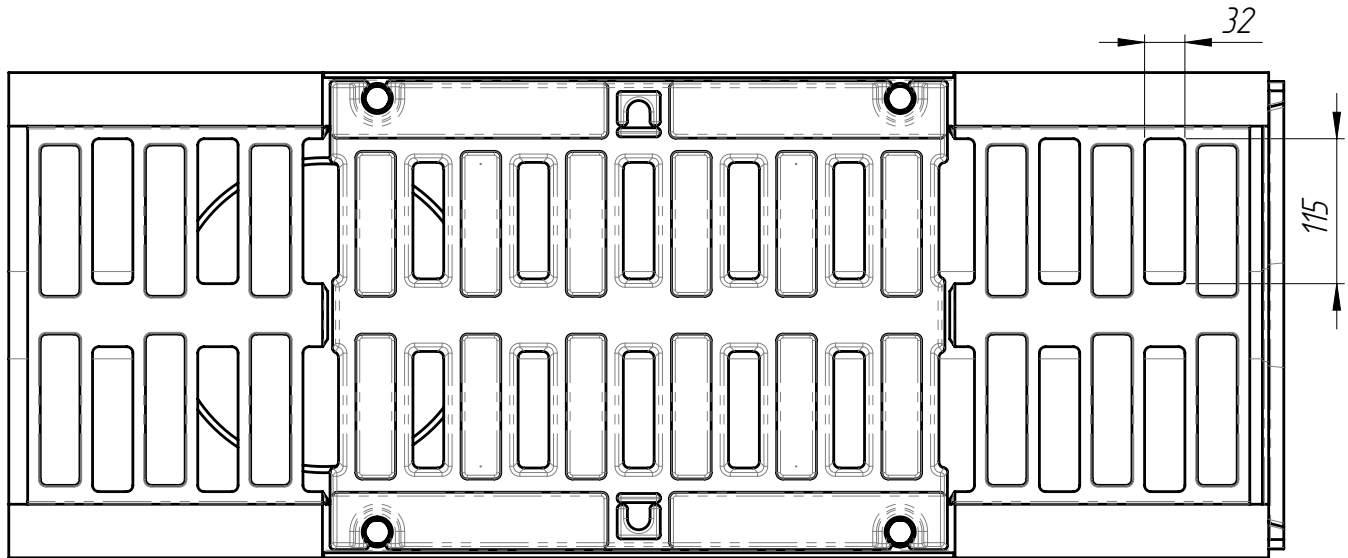


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам инв.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

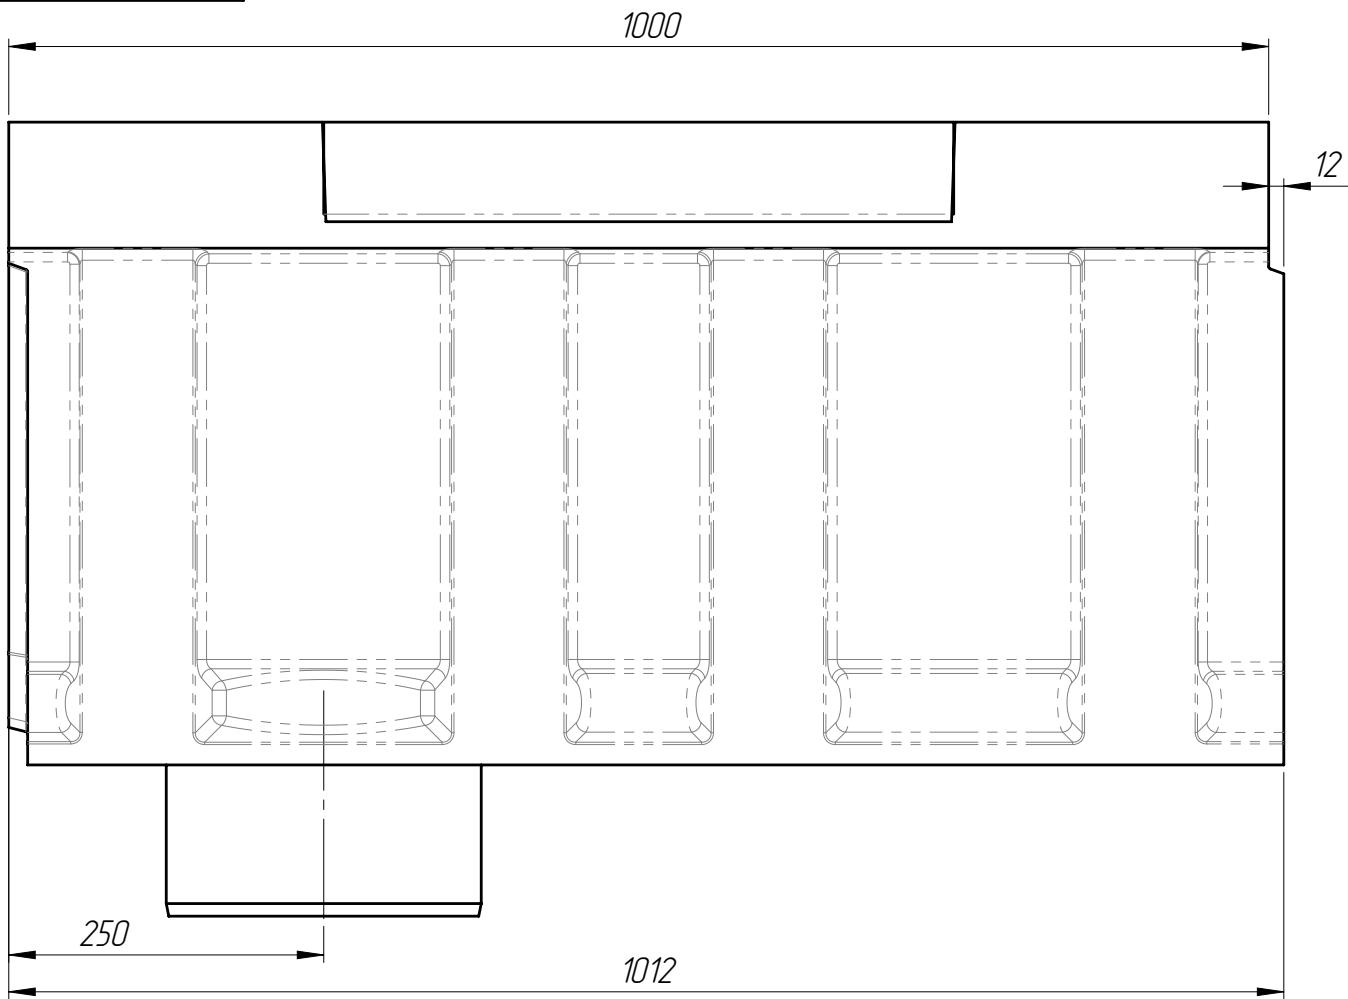

1. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%
2. Решетка: РВ-30.39.50-П-Щ5-БМВ (арт.4 7П5Щ)
3. Крепеж для решетки:
- Болт М12х70 DIN 933 (или Болт М12х70 ГОСТ 7798) – 4 шт
- Гайка М12 DIN 557 квадрат – 4 шт
- Шайба 12 ГОСТ 11371-78 – 4 шт

					БМВ-30.39.51-ПР-ПВ-Щ5					Арт.	077955709П			
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Блок монолитный водоотводный ревизионный с вертикальным выпуском					Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.													135.46	1:6
Пров.														
Т. контр										Лист 1		Листов 1		
					Полимербетон									
Н. контр														
Утв.														