
Схема установки дождеприемника ДМ-2 с самонивелирующимся корпусом в асфальтовое покрытие

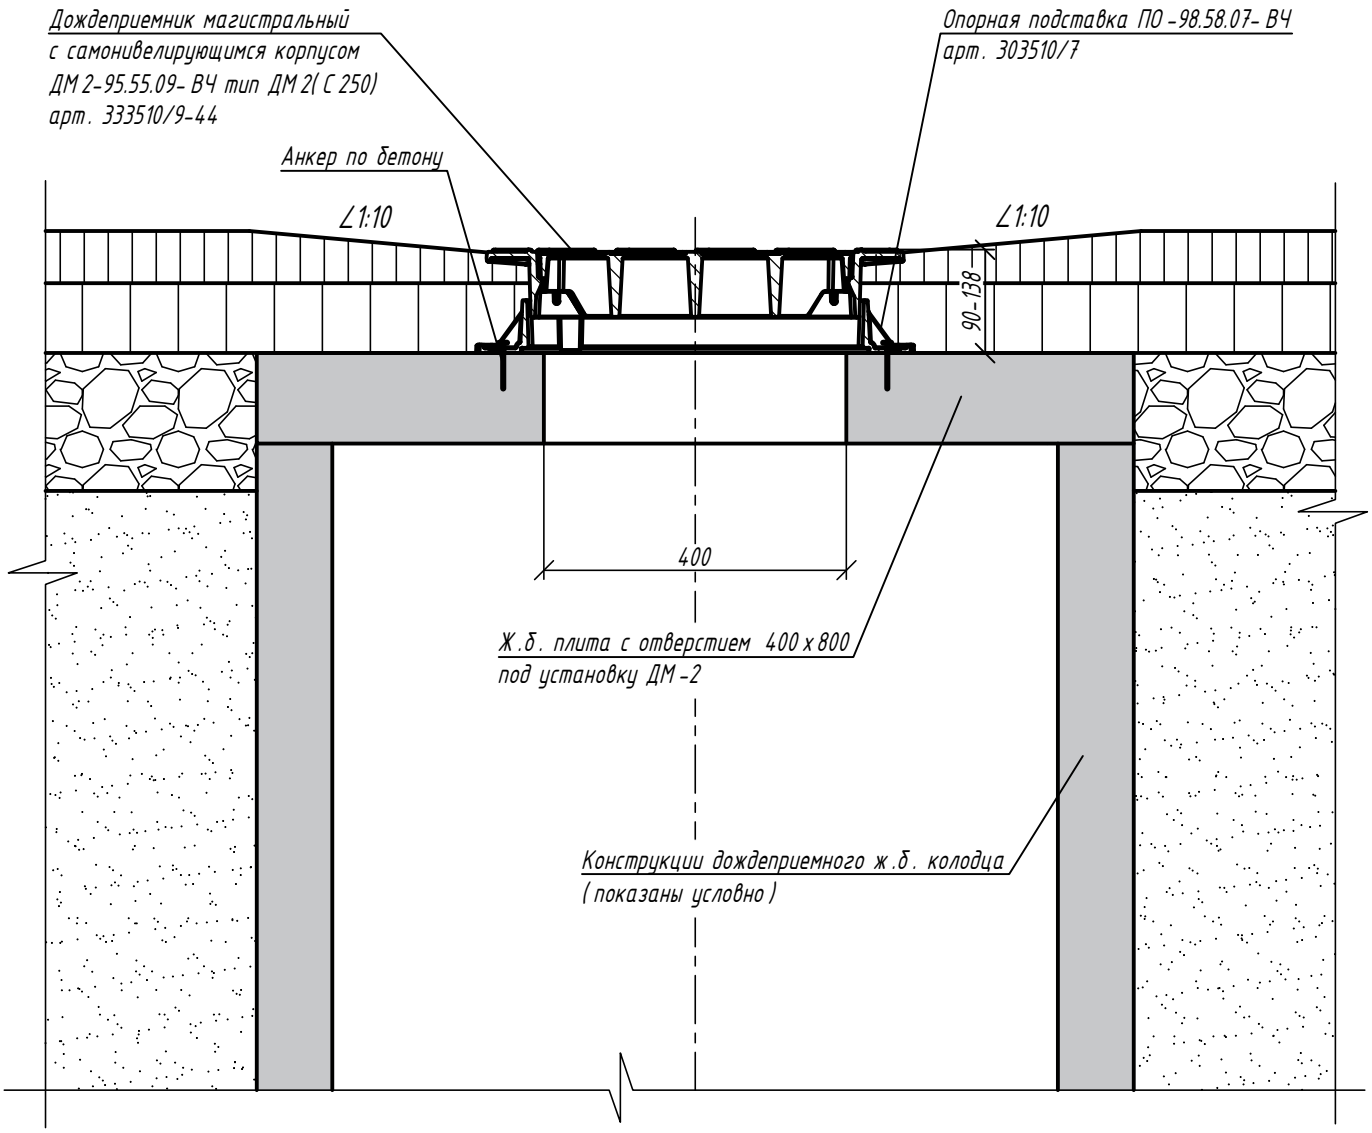

Примечания :

1. Схема установки является рекомендательной .
2. Дождеприемники соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.
3. Схема установки подходит для дождеприемника магистрального усиленного с самонивелирующимся корпусом ДУ 2-95.55.09- ВЧ тип ДУ 2 (D400) артикул 333510/9-54 с опорной подставкой ПО -98.58.07- ВЧ артикул 303510/7.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки чугунных дождеприемников		
Разработал		Дьякова				Схема установки фланцевого дождеприемника ДМ-2 в асфальтовое покрытие у бордюрного камня		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Сметанин						

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4